


УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер –  
заместитель-начальника филиала

 А.А. Дубовский  
" 14 " 07 2023

Техническое задание № 1214/043/1-2024

на закупку Извещатель пожарный дымовой автономный, материал №12139693  
(краткое наименование товара, номер материала из ИУС П)

в интересах службы ОТ и ПБ, филиала «УТТ и СТ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  
в соответствии с годовой потребностью филиала на 2024 год

**1. Количество (объем) закупаемого товара: 10 шт.**

**2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара: 30.06.2024**

Наименование МТР, номер материала в ИУС П	Количество по кварталам 2024г., шт.				Всего в 2024г., шт.
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1. Извещатель пожарный дымовой автономный, материал №12139693	-	10	-	-	10

**3. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара:**

3.1. Извещатель предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма, и подачи тревожных извещений в виде звуковых и световых сигналов.

3.2. Извещатели предназначены для применения в жилых помещениях.

3.3. Питание извещателя осуществляется от элемента питания типа «Крона» (6F22), устанавливаемых со стороны задней стенки под розеткой.

3.4 Извещатель может формировать два различных сигнала: «Пожар» и «Разряд батареи».

**4. Технические характеристики:**

4.1.Чувствительность извещателя соответствует задымленности среды с оптической плотностью: от 0,05 до 0,2 дБ/м;

- Напряжение питания, В: от 7,5 до 10;
- Потребляемый ток в дежурном режиме, мА: не более 15;
- Ток потребляемый извещателем в режиме «Тревога», мА: не более 10;
- Виды выдаваемых звуковых сигналов:

«Пожар» - серия длительных тонально-модулированных звуковых сигналов и мигание светодиода;  
«Разряд батареи» - кратковременный звуковой сигнал.

• Уровень громкости звукового сигнала «Тревога» на расстоянии 1 м от извещателя в течение не менее 4 мин., дБ: не менее 85;

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254: IP40;

- Габаритные размеры, мм: не более 75х75;
- Масса извещателя с элементами питания, кг: не более 0,15;
- Диапазон рабочих температур, °С: от минус 10 до 55;
- Максимально допустимая относительная влажность окружающей среды при температуре 40°С, %: 95;

• Драгоценных металлов не содержит.

**4.2. Комплектность поставки:**

- Извещатель пожарный – 1 шт;
- Комплект монтажных частей и принадлежностей: Шуруп 3х20 ГОСТ 1145-80 – 2 шт., Дюбель пластмассовый – 2 шт;

• Элемент питания типа «Крона» (6F22) – 1 шт.;

• Руководство по эксплуатации – 1 шт;

• Упаковка – 1 шт.

**4.3. необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.):** Руководство по эксплуатации

**5. Требования по гарантии закупаемого товара:**

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям ТУ ВУ 190414683.013-


2008 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода извещателей в эксплуатацию, включая гарантийный срок хранения.

5.3 Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления извещателей.

Техническое задание подготовил:

зам. главного инженера – начальник службы ОТ и ПБ

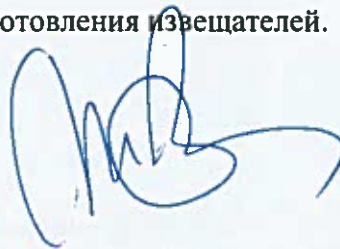

В.А. Шимко